

EHS 032/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

เรื่อง การจัดส่งผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

เอกสารแนบ 1. แบบ ทส.1 และ แบบ ทส.2 ประจำเดือน กันยายน 2565

เนื่องจากมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ประกอบการส่งแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ทางบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล เพชรบุรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.หนองปรือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 จึงขอส่งรายงาน ฉบับประจำเดือน กันยายน 2565 รายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

- ☐ สำนักปลัด
- ☐ ส่วนการคลัง
- ☒ ส่วนโยธา
- ☐ ส่วนการศึกษา

ขอแสดงความนับถือ

.....
.....
.....

(นางสถาพร กลิ่นโพธิ์กลับ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

.....
.....



(นายอดิพงษ์ สรทังษ์)

ผู้จัดการโรงงาน ไร่หนองปรือ อ.บ.หนองปรือ
บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิล เพชรบุรี จำกัด
หัวฝักบัวบริเวณ กบจัด ส่วนของ
ทำวนโรงงาน บำบัดน้ำเสีย
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

- ☒ ทราบ
- ☐ เห็นชอบ
- ☐ ดำเนินการ

Amcor Flexibles Thailand
Amcor Flexibles Phetchaburi Company Limited
32 Moo 1, T.Nongprong, A.Khaoyoi, Phetchaburi 76140 Thailand
TEL. 032-561860-65 FAX. 032-561855
www.amcor.com

(สนธยา คงสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

นายสมบัติ ทับล่อม


ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล - หองปรัง - เขต/อำเภอ เขาย้อย
จังหวัด เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-561-827 โทรสาร 032-561-828 มี
บริษัท ไกรเบสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ผลิตอาหารสัตว์น้ำ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
00760000225382 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดยอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

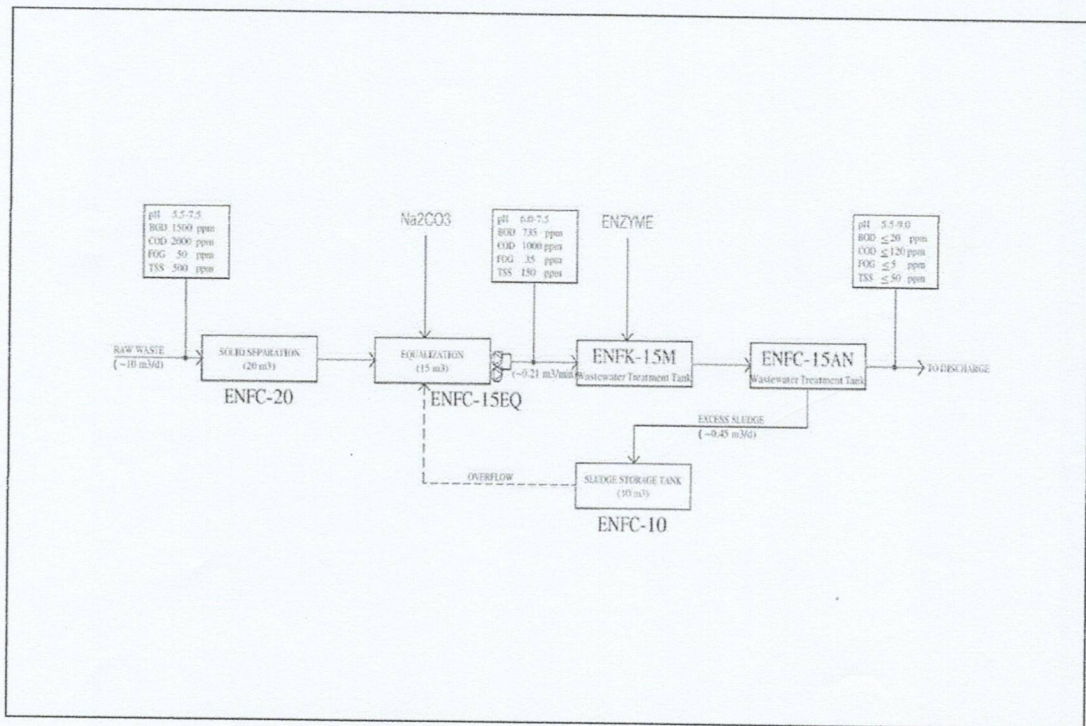

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
2	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
3	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
4	144.68	-	-	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
5	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
6	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
7	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
8	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
9	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
10	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
11	144.68	-	-	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
12	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
13	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
14	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
15	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
16	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
17	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
18	144.68	-	-	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
19	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
20	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
21	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
22	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี
23	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการหักก้าเนติคสพิษ												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งบำบัด ระพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้าระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		ปริมาณตะกอน ที่เร่ขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่เก็บ กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
24	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
25	144.68	-	-	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
26	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
27	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
28	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
29	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	
30	144.68	240	8	ไม่ระบาย	1.125 ลิตร	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



(นางศุภมาส งามงาม)

..... เจ้าของบริษัทผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



(นางสาวศุภมาส งามงาม)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 123-50-00145 หมดอายุ 4 พ.ค. 2568

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 3 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล - หนองปรือ - เขต/อำเภอ - เขาย้อย
 จังหวัด - เพชรบุรี โทรศัพท์ 032-561-827 โทรสาร 032-561-828 มี
 บริษัท โกรเบสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท - ผลิตอาหารสัตว์น้ำ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) 00760000225382 ออกให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม หมดยุอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(..... นายคชาธร กังมา) (.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(..... นางสาวศิวพร แสงกระจ่าง) (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ 123-50-00145 หมดยุอายุ 4 พ.ศ. 2568

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ตะกอนชีวภาพแบบเติมอากาศ
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบทะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) pH Controller

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อกักน้ำทิ้งภายในโรงงาน

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบตะกอนลงบ่อกักน้ำหลังบำบัด
 โดยในบ่อบำบัดมีการเติมออกซิเจนโดยใช้กังหันตีน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 144.64 หน่วย / วัน
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 240 ลบ.ม. / วัน
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 8 ลบ.ม. / วัน
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายลงในบ่อพักน้ำหลังบำบัดภายในโรงงาน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) เอ็นไซม์ย่อยไขมัน 1.25 ลิตร / วัน
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข -

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗